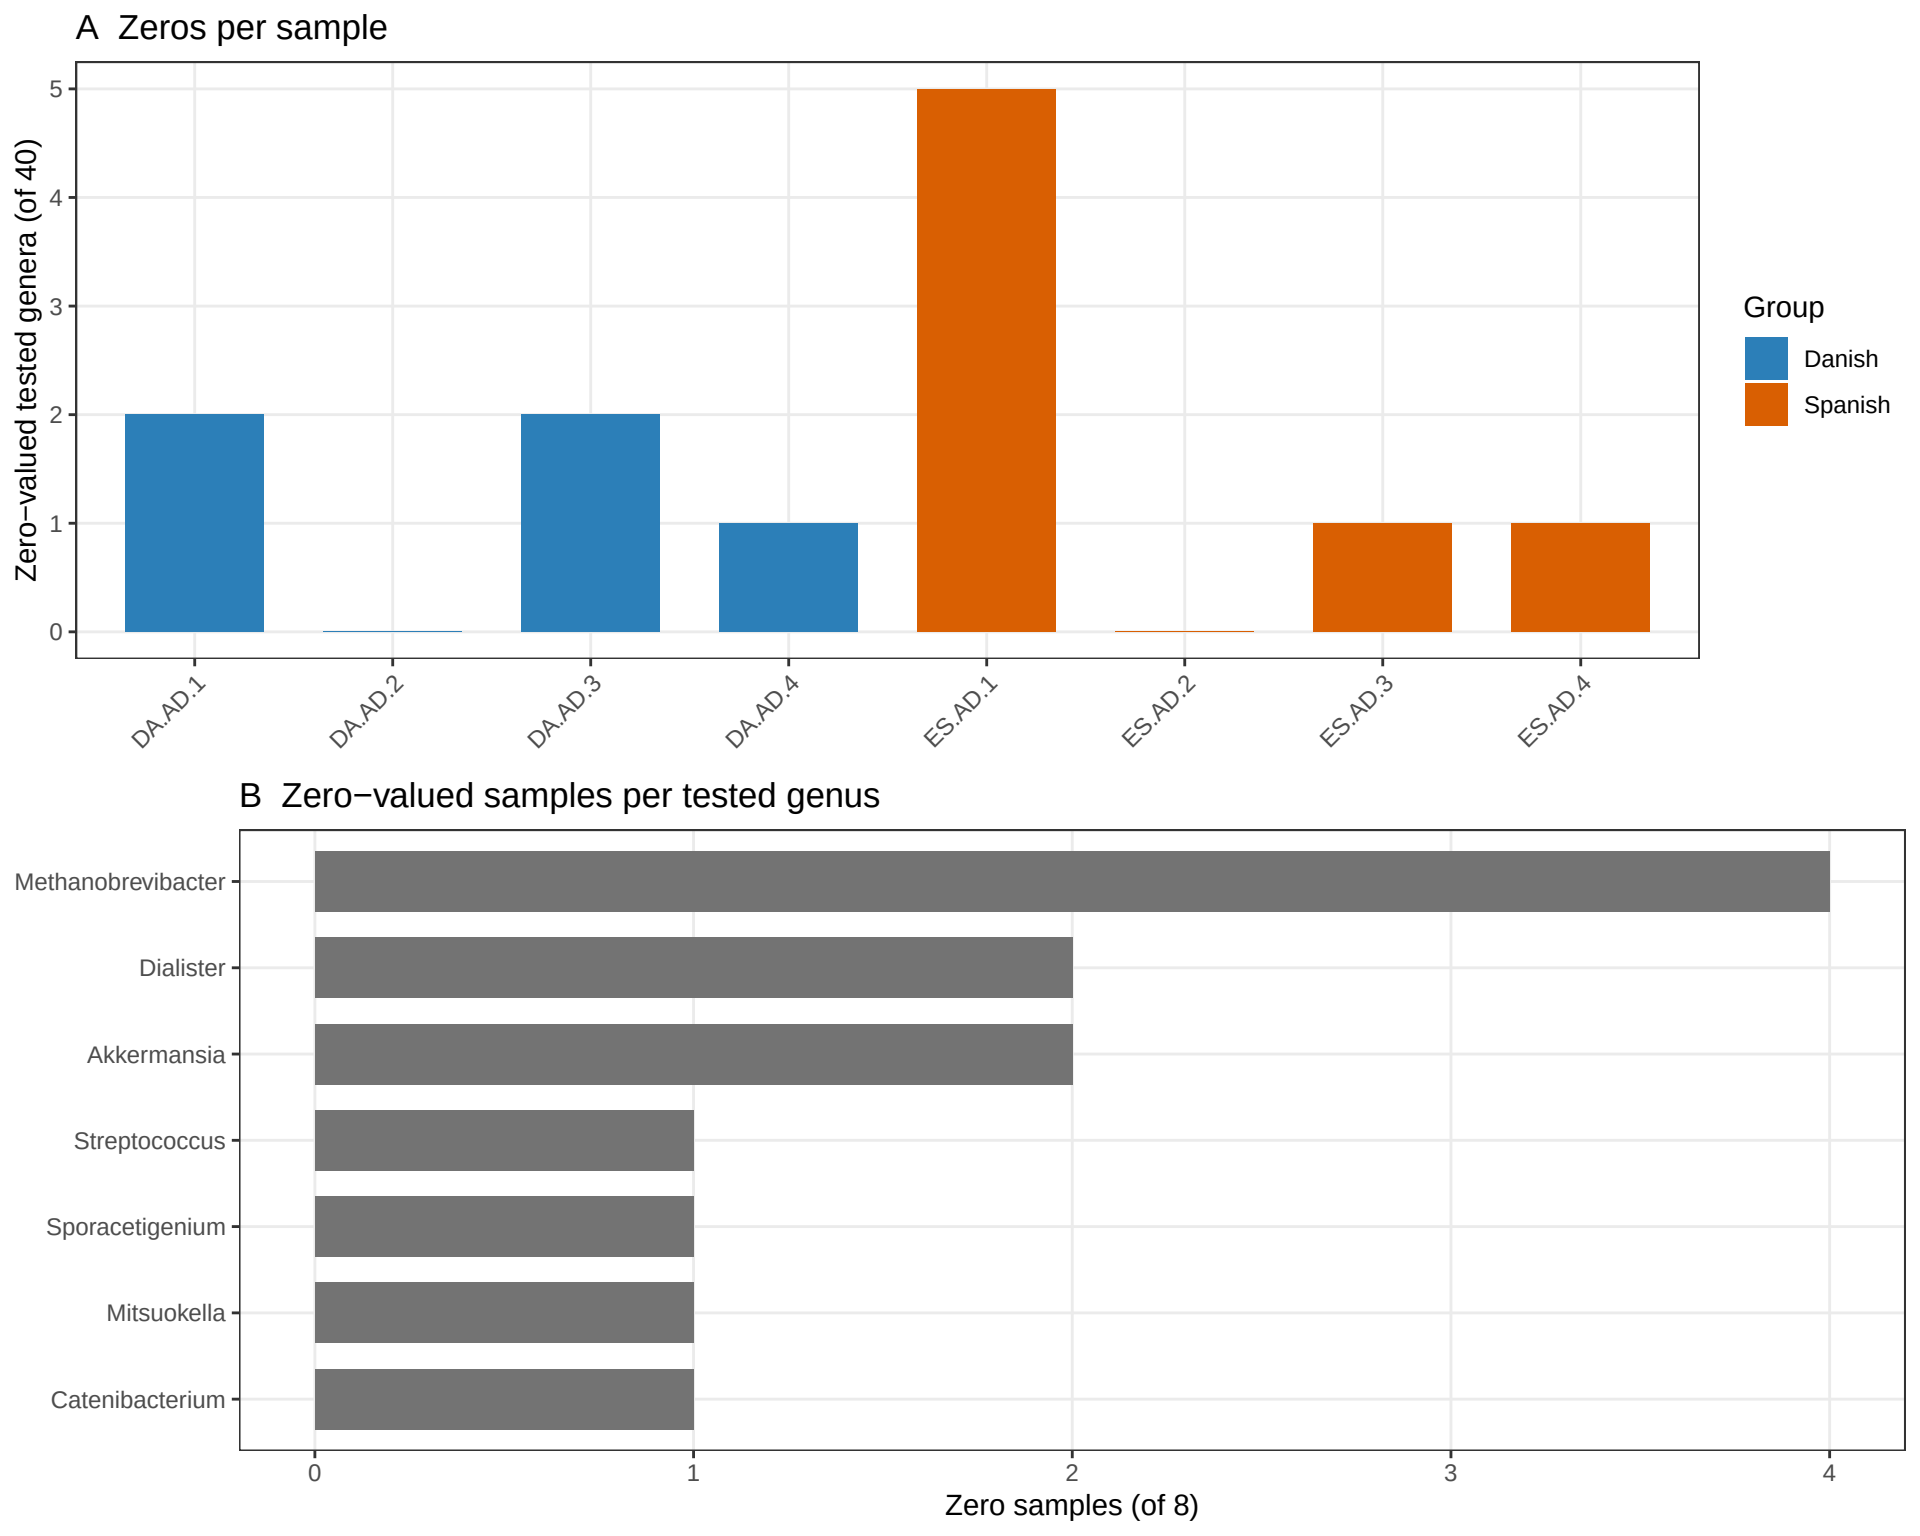
A Zeros per sample
Zero−valued tested genera (of 40)
0
1
2
3
4
5
DA.AD.1
DA.AD.2
DA.AD.3
DA.AD.4
ES.AD.1
ES.AD.2
ES.AD.3
ES.AD.4
Group
Danish
Spanish
B Zero−valued samples per tested genus
Methanobrevibacter
Dialister
Akkermansia
Streptococcus
Sporacetigenium
Mitsuokella
Catenibacterium
0
1
2
3
4
Zero samples (of 8)